

## **F1 生产经营单位概况**

### **F1.1 公司简介**

苏州西雅克水族科技有限公司成立于2015年1月，位于江苏省张家港市扬子江国际化学工业园北京路北路10号，公司占地面积23333.78m<sup>2</sup>，现有员工20多人。公司经营范围：海洋馆及大型水族馆维生系统设备的生产、加工、销售（生产、加工限分支机构经营），亚克力加工、制造、销售（加工、制造限分支机构经营）；海洋馆及水族馆远程实时物联服务；海洋馆、水族馆设计、安装工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

## F1.2 主要原辅料

公司生产过程中使用的主要原辅料清单如下。

| 序号 | 名称                 | 规格或浓度<br>(%) | 危化品序<br>号 | 年消耗量<br>(t)         | 最大库存量<br>(t)             | 火灾危险类<br>别 | 状态 | 储存<br>形式   | 储存地点        | 备注 |
|----|--------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------------|------------|----|------------|-------------|----|
| 1  | 甲基丙烯酸甲酯<br>(MMA)   | 99.5         | 1105      | 6000                | 47                       | 甲类         | 液态 | 储罐         | 埋地储罐区       |    |
| 2  | 邻苯二甲酸二丁<br>酯 (DBP) | 99.5         | /         | 180                 | 10                       | 丙类         | 液态 | 桶装         | 甲类仓库隔间<br>一 |    |
| 3  | 硬脂酸                | 99.0         | /         | 60                  | 3                        | 丙类         | 固态 | 袋装         | 甲类仓库隔间<br>一 |    |
| 4  | 过氧化苯甲酰<br>(BPO)    | 52-62        | 874       | 0.6                 | 0.2                      | 甲类         | 固态 | 袋装         | 甲类仓库隔间<br>二 |    |
| 5  | 氮[压缩的]             | 99           | 172       | 8000Nm <sup>3</sup> | 72Nm <sup>3</sup> (12 瓶) | 戊类         | 气态 | 40L 气<br>瓶 | 生产车间 3      |    |

### F1.3 地理位置及周边环境

苏州西雅克水族科技有限公司位于江苏张家港扬子江国际化学工业园北京北路北路 10 号。公司地理位置见图 F1-1。



图F1-1 公司地理位置图

厂区周边环境见图 F1-2。



图F1-2 公司周边环境图

苏州西雅克水族科技有限公司位于江苏张家港保税区扬子江国际化学工业园北京路北路，厂区东侧为万达钢板，西侧为苏州创蓝新材料有限公司，南侧为北京路，路对面为衡业特种树脂，北侧为雅士德化工。公司周边500m 范围内无学校、居民区、医院、自然保护区、风景名胜区、文物古迹和饮用水源保护区等重要建筑，附近无名胜保护区、娱乐场所等公共聚集场所和其它敏感公共设施。

### F1.4 自然条件

张家港位于长江南岸，为长江河漫滩组成的三角洲平原，地形平坦开阔，沿江筑有防汛堤。地面标高在+2.5m左右，长江堤岸标高+7.5m（黄海高程）左右。

张家港位于长江漫滩，各土层分布比较均匀，厚度稳定。场地开阔、平坦，无不良地质作用，拟建场地属III类建筑场地，属对抗震不利地段。

地下水及土对砼无腐蚀，地下水对砼中钢筋具弱腐蚀，对钢结构具弱腐蚀性。

张家港地处亚热带南部湿润气候区，属亚热带海洋气候。气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候十分宜人。本项目所在地的气象、水文、地质情况参见下表：

**表F1.4-1 公司所在地气象、水文、地质情况一览表**

| 序号 | 项目 | 情况和数据                                                                                                  | 备注 |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 气候 | 属亚热带季风海洋性气候                                                                                            |    |
| 2  | 地质 | 杂填土0.7~0.8m                                                                                            |    |
|    |    | 素填土1.5~1.7m                                                                                            |    |
|    |    | 承载力18~24t/m <sup>2</sup>                                                                               |    |
|    |    | 地标高度2.8~3.7m（吴淞标高）                                                                                     |    |
| 3  | 地震 | 从历史上地震看，张家港城市周围发生的地震频率低，强度较弱；地区及周围历史上属无灾害性地震区域，历史记录4.75级地震共3次。依据GB/T17742-2015《中国地震烈度表》所在地的地震基本烈度为VI度。 |    |
| 4  | 气温 | 平均气温15.5℃                                                                                              |    |
|    |    | 年平均最高气温17.5℃                                                                                           |    |
|    |    | 年平均最低气温14.8℃                                                                                           |    |
|    |    | 极端最高气温40.2℃                                                                                            |    |
|    |    | 极端最低气温-14.4℃                                                                                           |    |
| 5  | 风  | 年平均风速3.6m/s                                                                                            |    |
|    |    | 年最大平均风速4.7m/s                                                                                          |    |
|    |    | 年最小平均风速2.0m/s                                                                                          |    |
|    |    | 年主导风向SE                                                                                                |    |
|    |    | 基本风压0.4kN/m <sup>2</sup>                                                                               |    |
| 6  | 降水 | 年平均降水量1039.3mm                                                                                         |    |
|    |    | 年最大降水量1296.8mm                                                                                         |    |
|    |    | 日最大降水量256.1mm                                                                                          |    |
| 7  | 雷雨 | 该地区年平均雷电天数为30天                                                                                         |    |

| 序号 | 项目   | 情况和数据                                | 备注          |
|----|------|--------------------------------------|-------------|
| 8  | 湿度   | 年平均相对湿度80%                           |             |
| 9  | 水文   | 平均水位（吴淞标高）：2.82m                     | 水文站历年观测资料统计 |
|    |      | 最高年平均水位：3.27m（近50年平均水位）（海拔）          |             |
|    |      | 最低年平均水位：2.28m（近50年平均水位）（海拔）          |             |
|    |      | 历史最高水位：4.37m（百年一遇的洪水位）（海拔）           |             |
|    |      | 历史最低水位：1.89m                         |             |
| 10 | 大气环境 | 项目所在地大气环境质量基本达到GB3095-2012《环境空气》二级标准 |             |

## F2 风险评估的结果

依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），得知本公司涉及的主要事故风险类型有火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、机械伤害、触电、物体打击、淹溺、高处坠落和车辆伤害等。


本公司的主要风险部位是甲类车间、甲类仓库、埋地罐区（甲类）、配电房等。主要危险、有害因素是：由于设备、设施缺乏维护保养、定期检测及作业人员麻痹大意等造成的火灾、爆炸、触电事故。次要危险、有害因素是：人员麻痹大意等原因造成的中毒和窒息、灼烫、机械伤害、物体打击、淹溺、高处坠落和车辆伤害等事故。

火灾、爆炸事故如控制不当，可能造成比较严重的事故危害和影响范围，建议编制专项应急预案；另外，公司在生产过程中涉及到的化学品、有限空间和特种设备，存在多种危险、有害因素，建议分别编制专项应急预案；针对公司的主要风险部位（甲类车间、甲类仓库、埋地罐区等），建议编制现场处置方案。

通过对公司的事故风险分析及风险评价，公司应按照相关法律、法规要求组建专兼职应急队伍，设立应急组织机构，并定期进行培训与演练，以便快速、有效地进行先期处置工作。同时应做好应急预案的执行规划，做好各种预算，保障应急物资配置。

### F3 预案体系与衔接

在事故风险辨识、评估结果和应急资源调查的基础上，形成本公司应急预案体系，向上衔接《张家港保税区生产安全事故总体应急预案》。公司预案分三个部分：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，如下图。

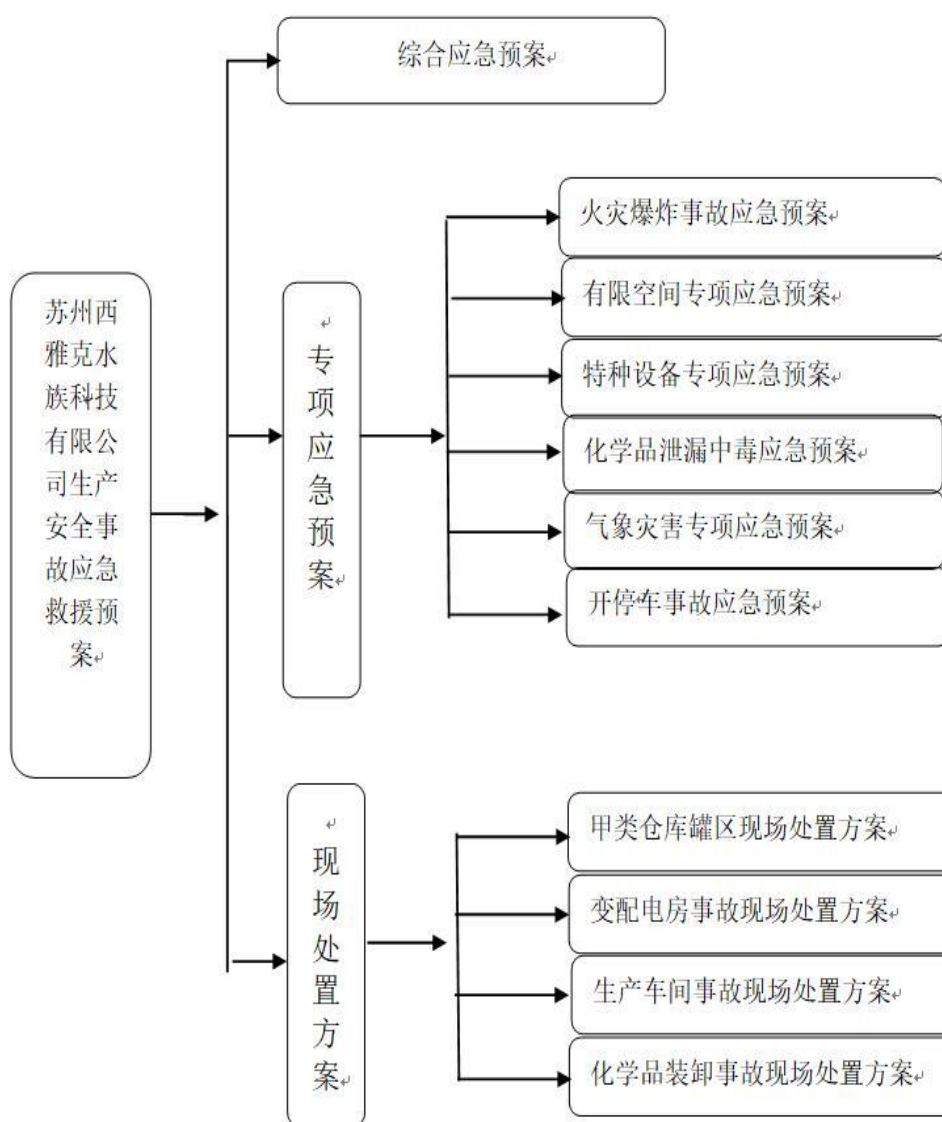

## F4 应急物资装备名录清单

公司应急救援及消防物资列表如下。

| 序号 | 器材分布点  | 器材名称    | 器材数量 | 负责人 |
|----|--------|---------|------|-----|
| 1  | 三车间    | 监控探头    | 5    | 陈惠芳 |
| 2  | 埋地储罐区  | 监控探头    | 1    | 陈惠芳 |
| 3  | 二道门    | 监控探头    | 4    | 陈惠芳 |
| 4  | 厂区西围墙  | 监控探头    | 8    | 陈惠芳 |
| 5  | 厂区东围墙  | 监控探头    | 7    | 陈惠芳 |
| 6  | 甲类仓库   | 监控探头    | 1    | 陈惠芳 |
| 7  | 一车间    | 手动报警器   | 13   | 李华  |
| 8  | 二车间    | 手动报警器   | 15   | 钱娅娟 |
| 9  | 一车间    | 消防栓启动按钮 | 4    | 李华  |
| 10 | 办公楼    | 消防栓启动按钮 | 20   | 李艳红 |
| 11 | 二车间    | 消防栓启动按钮 | 27   | 钱娅娟 |
| 12 | 三车间    | 消防栓启动按钮 | 4    | 褚孟忠 |
| 13 | 甲类仓库   | 消防栓启动按钮 | 2    | 褚孟忠 |
| 14 | 一车间    | 声光报警器   | 13   | 李华  |
| 15 | 二车间    | 声光报警器   | 15   | 钱娅娟 |
| 16 | 办公楼    | 感烟探测器   | 92   | 李艳红 |
| 17 | 二车间    | 感光探测器   | 14   | 钱娅娟 |
| 18 | 埋地储罐区  | 可燃气体探测器 | 2    | 褚孟忠 |
| 19 | 三车间    | 可燃气体探测器 | 5    | 褚孟忠 |
| 20 | 厂区东围墙边 | 室外消防栓   | 3    | 陈惠芳 |
| 21 | 厂区北围墙边 | 室外消防栓   | 2    | 陈惠芳 |
| 22 | 厂区西围墙边 | 室外消防栓   | 2    | 陈惠芳 |
| 23 | 厂区南围墙边 | 室外消防栓   | 1    | 陈惠芳 |
| 24 | 一车间    | 室内消防栓   | 4    | 李华  |
| 25 | 办公楼    | 室内消防栓   | 20   | 李艳红 |
| 26 | 二车间    | 室内消防栓   | 27   | 钱娅娟 |
| 27 | 三车间    | 室内消防栓   | 4    | 褚孟忠 |
| 28 | 甲类仓库   | 室内消防栓   | 2    | 褚孟忠 |
| 29 | 一车间    | 灭火器     | 8    | 李华  |

|    |                         |                  |     |     |
|----|-------------------------|------------------|-----|-----|
| 30 | 办公楼                     | 灭火器              | 40  | 李艳红 |
| 31 | 配电间、DCS 操作室             | 灭火器              | 4   | 陆鑫超 |
| 32 | 二车间                     | 灭火器              | 82  | 钱娅娟 |
| 33 | 三车间                     | 灭火器              | 12  | 褚孟忠 |
| 34 | 仓库                      | 灭火器              | 4   | 褚孟忠 |
| 35 | 门卫、柴油机房、消控室、COD 控制室、泵房等 | 灭火器              | 12  | 陈惠芳 |
| 36 | 埋地储罐区                   | 灭火器              | 1   | 褚孟忠 |
| 37 | 一车间                     | 消防水带             | 4   | 李华  |
| 38 | 办公楼                     | 消防水带             | 20  | 李艳红 |
| 39 | 二车间                     | 消防水带             | 27  | 钱娅娟 |
| 40 | 三车间                     | 消防水带             | 4   | 褚孟忠 |
| 41 | 甲类仓库                    | 消防水带             | 2   | 褚孟忠 |
| 42 | 厂区围墙                    | 消防水带             | 8   | 李家许 |
| 43 | 三车间                     | 喷淋洗眼器            | 2   | 褚孟忠 |
| 44 | 埋地储罐区                   | 喷淋洗眼器            | 1   | 褚孟忠 |
| 45 | 二车间                     | 喷淋洗眼器            | 2   | 钱娅娟 |
| 46 | 甲类仓库                    | 喷淋洗眼器            | 1   | 褚孟忠 |
| 47 | 二车间                     | 标准型（ZSS-250）灭火装置 | 21  | 钱娅娟 |
| 48 | 一车间                     | 标准型（ZSS-250）灭火装置 | 2   | 李华  |
| 49 | 办公楼                     | 标准型直立型喷头         | 184 | 李艳红 |
| 50 | 安环部                     | 复合式多气体检测仪        | 1   | 陈惠芳 |
| 51 | 三车间                     | 消防应急柜            | 1   | 褚孟忠 |
| 52 | 门卫                      | 消防应急箱            | 1   | 郁跃华 |
| 53 | 一车间                     | 消防应急箱            | 1   | 李华  |
| 54 | 安环部                     | 急救箱              | 1   | 陈惠芳 |
| 55 | 三车间                     | 急救箱              | 1   | 褚孟忠 |
| 56 | 埋地储罐区                   | 消防沙              | 2   | 褚孟忠 |
| 57 | 埋地储罐区                   | 铲子               | 1   | 褚孟忠 |
| 58 | 三车间                     | 空气呼吸器            | 2   | 褚孟忠 |
| 59 | 三车间                     | 防爆对讲机            | 4   | 褚孟忠 |

## F5 有关应急部门、机构或人员联系方式

### F5.1 公司内部应急电话一览表

| 应急职责   | 姓 名 | 日常职务   | 紧急联络电话        |             |
|--------|-----|--------|---------------|-------------|
|        |     |        | 固定电话          | 移动电话        |
| 应急总指挥  | 朱春燕 | 总经理    | 0512-56889802 | 15951186570 |
| 应急副总指挥 | 李家许 | 副总经理   | 0512-56889817 | 13962260276 |
| 抢险救援组  | 陆鑫超 | 班长     | 0512-56889815 | 18006245917 |
| 抢险救援组  | 陆 健 | 部长     | 0512-56889817 | 18921971289 |
| 疏散警戒组  | 朱家兴 | 专职安全员  | 0512-56889801 | 13806226570 |
| 通讯联络组  | 钱娅娟 | 车间主任   | 0512-56889817 | 18915689135 |
| 医疗救护组  | 褚孟忠 | 车间主任   | 0512-56889815 | 18915689138 |
| 后勤保障组  | 杨余风 | 班长     | 0512-56889817 | 18915689133 |
| 污染监控组  | 陈惠芳 | EHS 经理 | 0512-56889817 | 13962291336 |

### F5.2 外部救援单位联系电话

| 序号 | 外部组织机构       | 联系电话           |
|----|--------------|----------------|
| 1  | 张家港市消防救援大队   | 火警 119         |
| 2  | 张家港市急救中心     | 120            |
| 3  | 张家港市报警中心     | 110            |
| 4  | 张家港市应急管理局    | 0512-81623600  |
| 5  | 苏州市张家港生态环境局  | 12345/58180139 |
| 6  | 张家港市环境监测站    | 0512-58670884  |
| 7  | 张家港保税区安环局    | 0512-58320821  |
| 8  | 张家港市疾病预防控制中心 | 0512-58225636  |
| 9  | 张家港交通局运管处    | 0512-58274048  |
| 10 | 张家港市第一人民医院   | 0512-58226311  |
| 11 | 张家港市第二人民医院   | 0512-58331586  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 12 | 张家港广和中西医结合医院  | 0512-58336120 |
| 13 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 18962287058   |
| 14 | 苏州创蓝新材料有限公司   | 18862665855   |
| 15 | 雅士德化工(江苏)有限公司 | 13776273822   |
| 16 | 攀华集团有限公司      | 0512-58387258 |

## F6 格式化文本

### F6.1 应急信息接收、处理单（式样）

| 值班人 | 信息接受时间 | 报警人 | 处理结果 | 备注 |
|-----|--------|-----|------|----|
|     |        |     |      |    |
|     |        |     |      |    |
|     |        |     |      |    |
|     |        |     |      |    |
|     |        |     |      |    |
|     |        |     |      |    |

### F6.2 应急预案启动单（式样）

|           |        |  |        |  |
|-----------|--------|--|--------|--|
| 事故信息      | 事故发生时间 |  | 事故发生地点 |  |
|           | 第一发现人  |  | 信息确认人  |  |
|           | 人员伤亡情况 |  | 预估经济损失 |  |
|           | 事故简要经过 |  |        |  |
|           | 已采取的措施 |  |        |  |
|           | 事故发展态势 |  |        |  |
| 应急预案启动申请人 |        |  |        |  |
| 应急会议参与人   |        |  |        |  |
| 应急预案及响应级别 |        |  |        |  |
| 应急预案启动决策人 |        |  |        |  |

14

F6.4 事故信息发布表（式样）

|        |       |        |        |  |
|--------|-------|--------|--------|--|
| 事故发生时间 |       |        |        |  |
| 事故发生地点 |       |        |        |  |
| 事故发生过程 |       |        |        |  |
| 事故涉及规模 |       |        |        |  |
| 事故主要原因 |       |        |        |  |
| 人员伤亡情况 | 死亡（人） |        | 直接经济损失 |  |
|        | 重伤（人） |        |        |  |
|        | 轻伤（人） |        |        |  |
|        | 失踪（人） |        |        |  |
| 应急处置情况 |       |        |        |  |
| 当前恢复进度 |       |        |        |  |
| 信息发布人  |       | 发布日期：  |        |  |
| 单位负责人  |       | 发布单位盖章 |        |  |

### F6.5 演练方案（式样）

#### 演练方案

全面演练 ☐

区域名称:

指挥:

专项演练 ☐

企业名称:

副指挥:

|                            |                     |      |        |        |        |
|----------------------------|---------------------|------|--------|--------|--------|
| 演练名称                       |                     | 演练时间 |        | 演练地点   |        |
| 演练策划<br>小组成员<br>(全面演<br>练) | 指挥:<br>副指挥:<br>培训师: |      |        |        |        |
| 演练基本<br>内容                 |                     |      |        |        |        |
| 演练具体<br>步骤                 |                     |      |        |        |        |
| 参与人员<br>(全面演<br>练)         | 参演人员                |      |        |        |        |
|                            | 指挥                  |      |        |        |        |
|                            | 副指挥                 |      |        |        |        |
|                            | 模拟人员                |      |        |        |        |
|                            | 评价人员                |      |        |        |        |
|                            | 观摩人员                |      |        |        |        |
| 演练费用                       | 项目                  | 型号   | 数量 (个) | 单价 (元) | 合计 (元) |
|                            |                     |      |        |        |        |
|                            |                     |      |        |        |        |
|                            |                     |      |        |        |        |
|                            |                     |      |        |        |        |
|                            | 合计 (元)              |      |        |        |        |

注: 1.全面演练之前 15 日, 指挥将演练方案提交安环部备案

2.专项演练之前 15 日, 班组长将演练方案提交安环部备案。专项演练方案可不设“演练策划小组”, “参与人员”可根据实际情况另行设置。

### F6.6 演练评价报告（式样）

#### 演练评价报告

全面演练 ☐

区域名称:

指挥:

专项演练 ☐

企业名称:

副指挥:


|            |       |                                                                        |      |      |               |               |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|
| 演练名称       |       | 演练时间                                                                   |      | 演练地点 |               |               |              |
| 参与人员<br>签字 |       |                                                                        |      |      |               |               |              |
| 演练评估       | 不足项描述 | 职责分配不明确:<br>应急资源不充分:<br>报告、报警的方法和程序不对:<br>应急人员的安全和紧急救护等方面存在的不足:<br>其它: |      |      |               |               |              |
|            | 改进措施  | 不足项                                                                    | 改进措施 | 责任人  | 改进时间<br>(年月日) | 完成时间<br>(年月日) | 确认签字<br>(经理) |
|            |       |                                                                        |      |      |               |               |              |
|            |       |                                                                        |      |      |               |               |              |
|            |       |                                                                        |      |      |               |               |              |


注：1.区域全面演练之后 1 个月内，副指挥将演练评价报告提交安环部备案；

2.专项演练之后 1 个月内，班组长将演练评价报告提交安环部备案。专项演练“改进措施”的确认签字由班组长签字。

F7 关键的路线、标识和图纸

F7.1 警报系统分布图

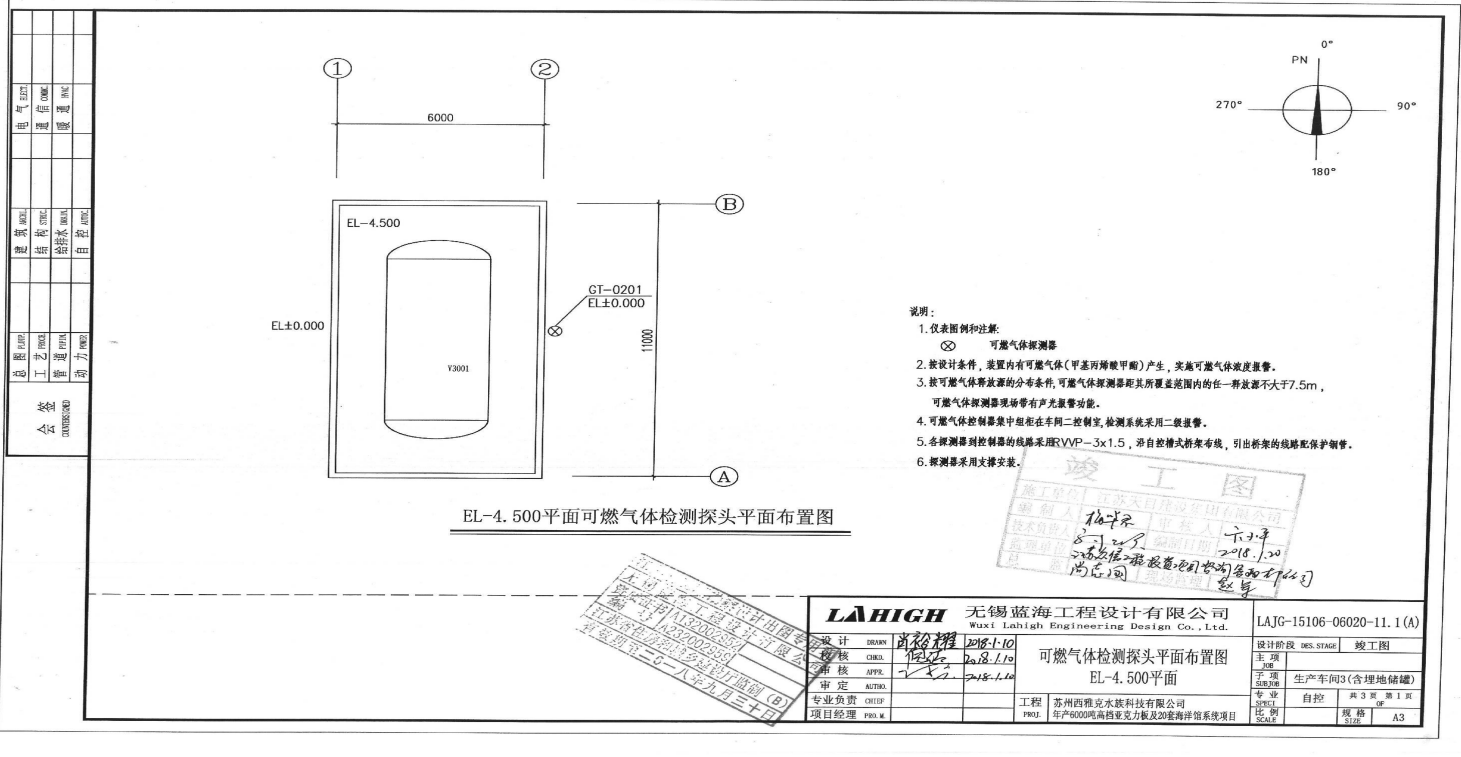

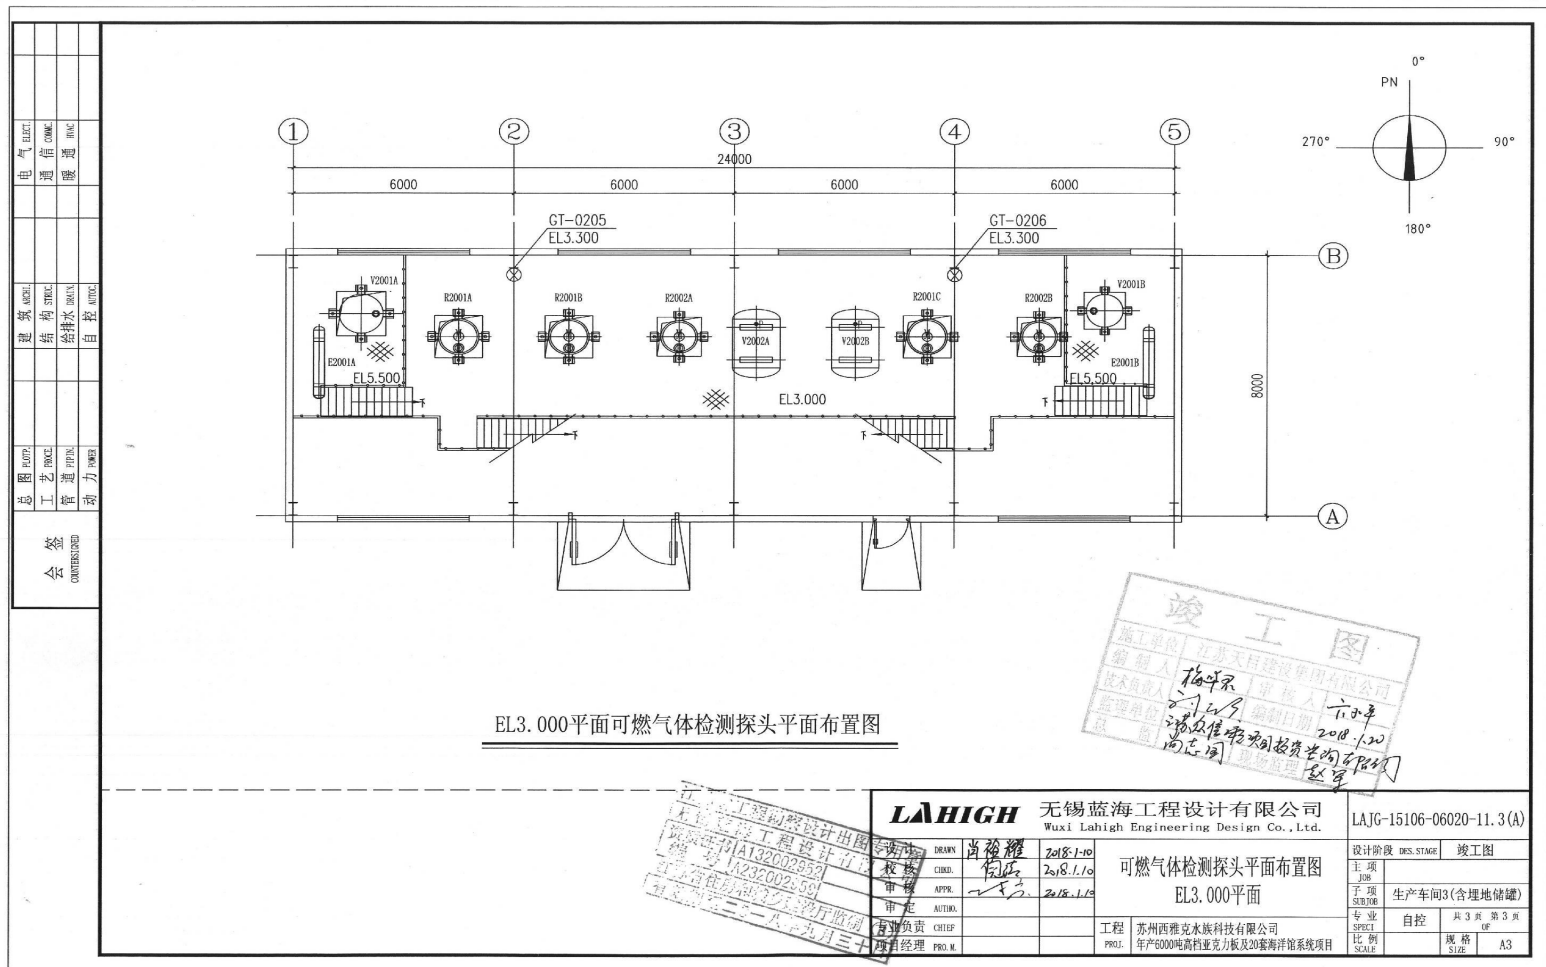


LAHIGH 无锡蓝海工程设计有限公司  
Wuxi Lahigh Engineering Design Co., Ltd.

|      |          |     |           |
|------|----------|-----|-----------|
| 设计   | DRARY    | 肖俊耀 | 2018.1.10 |
| 校核   | CHRD.    | 肖俊耀 | 2018.1.10 |
| 审核   | APPR.    | 肖俊耀 | 2018.1.10 |
| 审定   | AUTDR.   |     |           |
| 专业负责 | CHIEF    |     |           |
| 项目经理 | PROJ. M. |     |           |

可燃气体检测探头平面布置图  
EL3.000平面


工程 苏州西雅克水族科技有限公司  
年产6000吨高档亚克力板及20套海洋馆系统项目

|                          |        |              |         |
|--------------------------|--------|--------------|---------|
| LAJG-15106-06020-11.3(A) | 设计阶段   | URS, STAGE   | 竣工图     |
| 主项                       | JOB    | 生产车间3(含埋地储罐) |         |
| 子项                       | SUBJOB |              |         |
| 专业                       | SPECI. | 自控           | 共3页 第3页 |
| 比例                       | SCALE  | 规格           | 图幅 A3   |

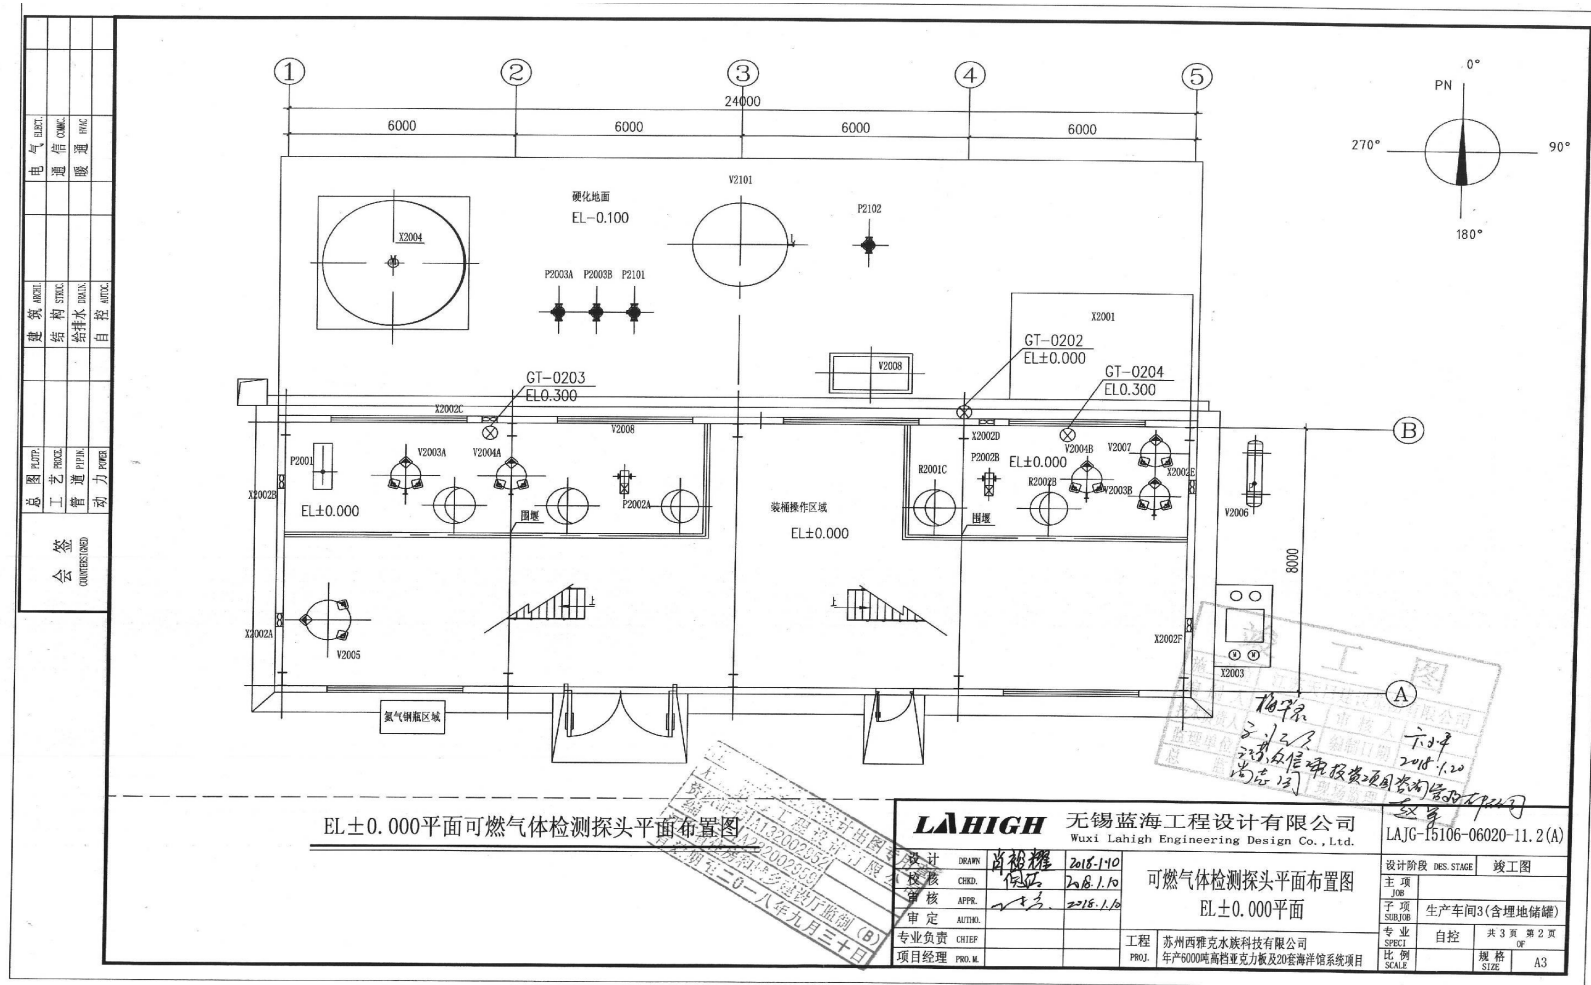


## F7.2 重要防护目标、风险清单及分布图


| 序号 | 重要防护目标 | 主要风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 甲类车间   | <p>1、冷却水系统停止或冷却效果不良导致系统超压，安全泄放设施失效，存在发生火灾、爆炸的危险。</p> <p>2、因各种原因导致容器物理爆炸，易燃物料与空气形成爆炸性混合物，遇明火、火花或高温可造成火灾、爆炸。</p> <p>3、生产系统的设备违反操作规程，造成超温、超压操作，易造成物料泄漏，引发火灾爆炸事故。生产过程中的操作失误，造成大量物料泄漏，也存在发生火灾爆炸的可能。生产设备的安全附件未按要求进行定期检测，造成损坏、失灵或跑冒、泄放等，存在发生火灾和爆炸的危险。</p> <p>4、未设置禁火区，或禁火区内未严格执行动火制度，违章进行动火作业，有因施焊造成明火导致火灾和爆炸的危险。</p> <p>5、加热系统蒸汽管线阀门损坏或忘记关闭或关闭不严，造成加热设备超温，有造成火灾爆炸的危险。</p> <p>6、压力容器等超压操作，操作失误，安全设施损坏，有发生设备物理爆炸的可能。</p> |
| 2  | 甲类仓库   | <p>1、过氧化苯甲酰运输或低温保存不当，易发生燃烧、爆炸。</p> <p>2、易燃物料在储存过程中发生泄漏；库内通风不良可燃蒸气积聚，易发生燃烧、爆炸。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 埋地储罐   | <p>1、槽车装卸甲基丙烯酸甲酯过程中，以及甲基丙烯酸甲酯输送过程中发生泄露，遇明火或静电聚集，易发生火灾、爆炸。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | 配电房    | <p>1、由于电气设备或线路的故障、损坏而引起的停产事故。</p> <p>2、人身触电伤亡事故。</p> <p>3、由于电气设备引起的火灾、爆炸事故。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

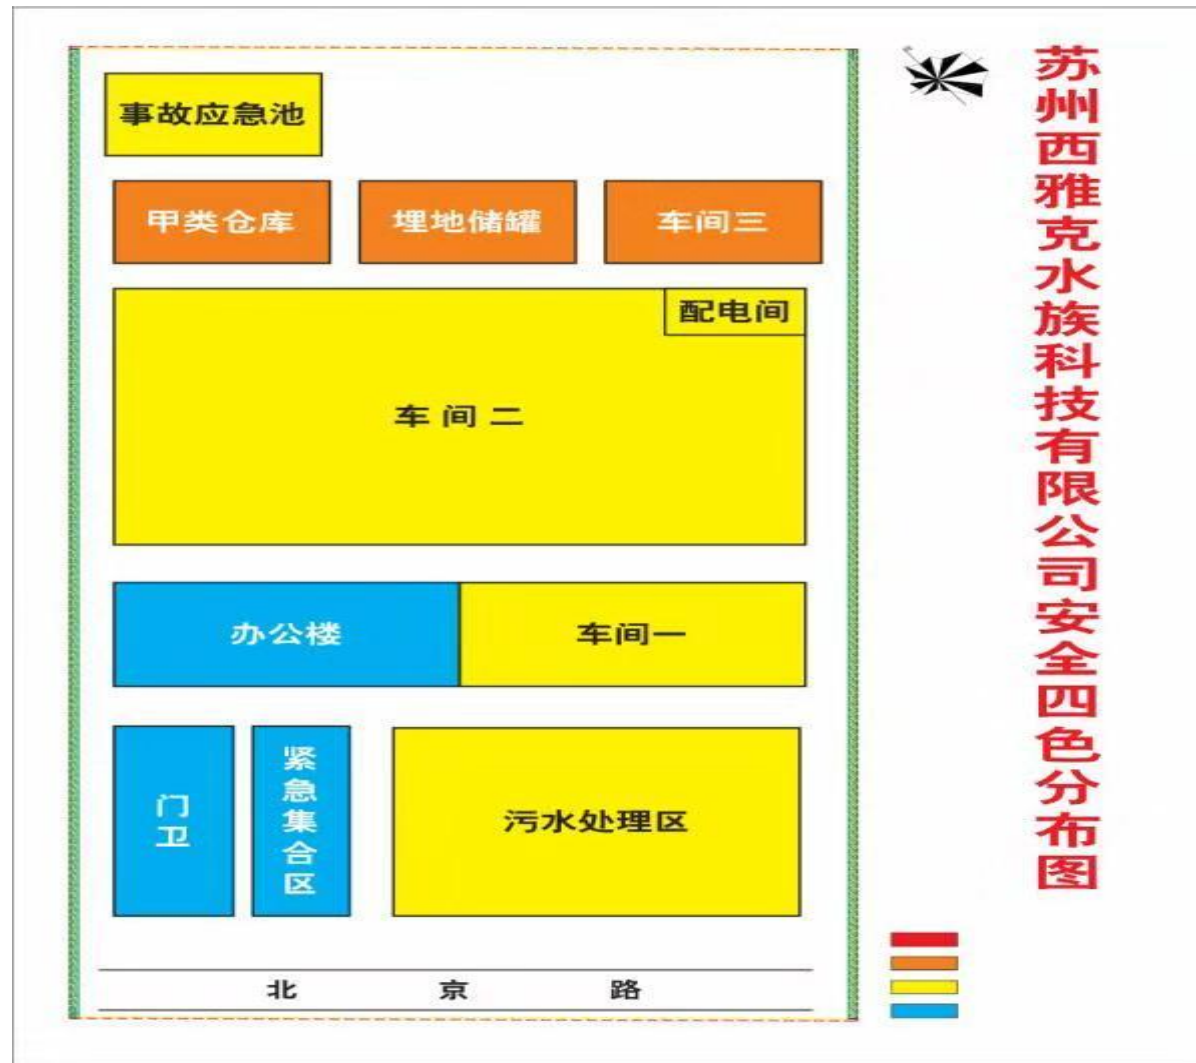


### F7.3 救援行动及疏散线路图

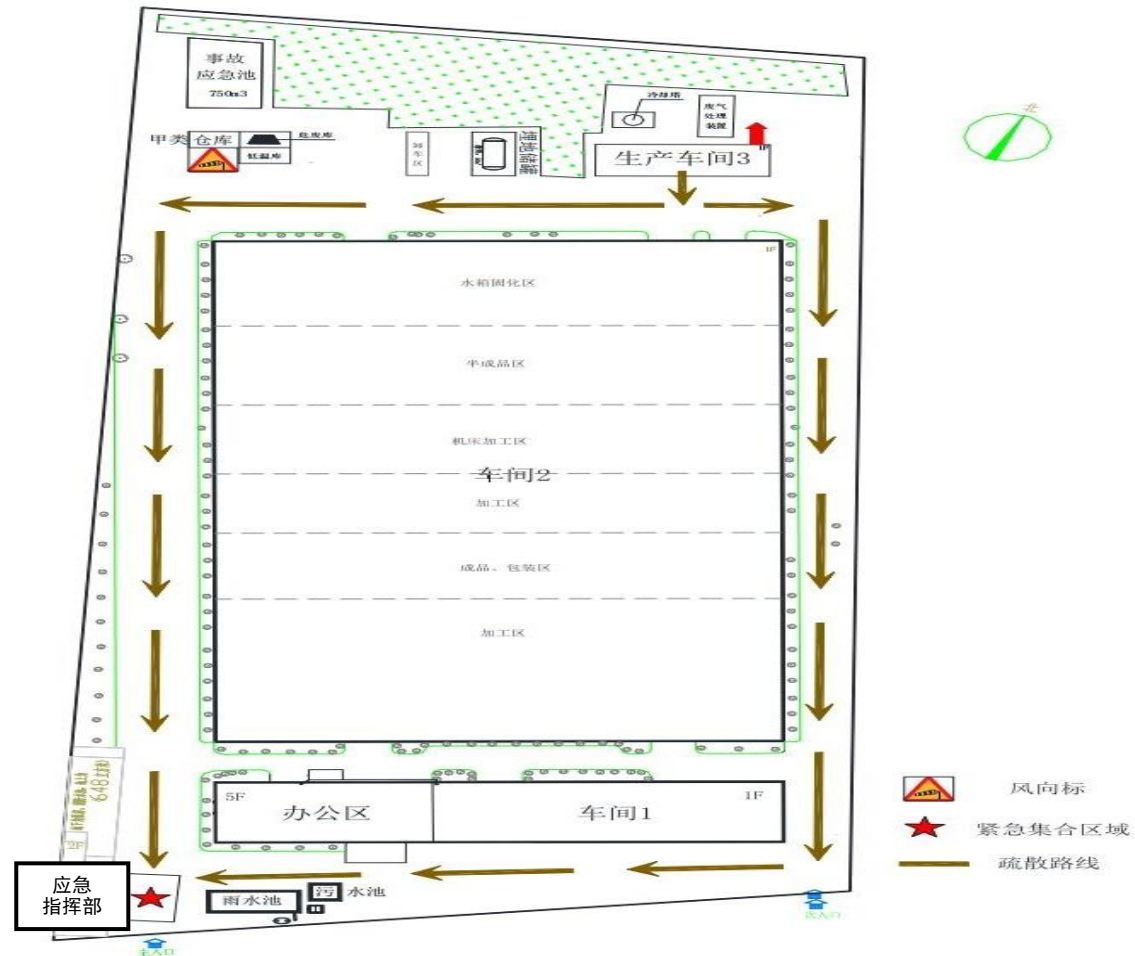



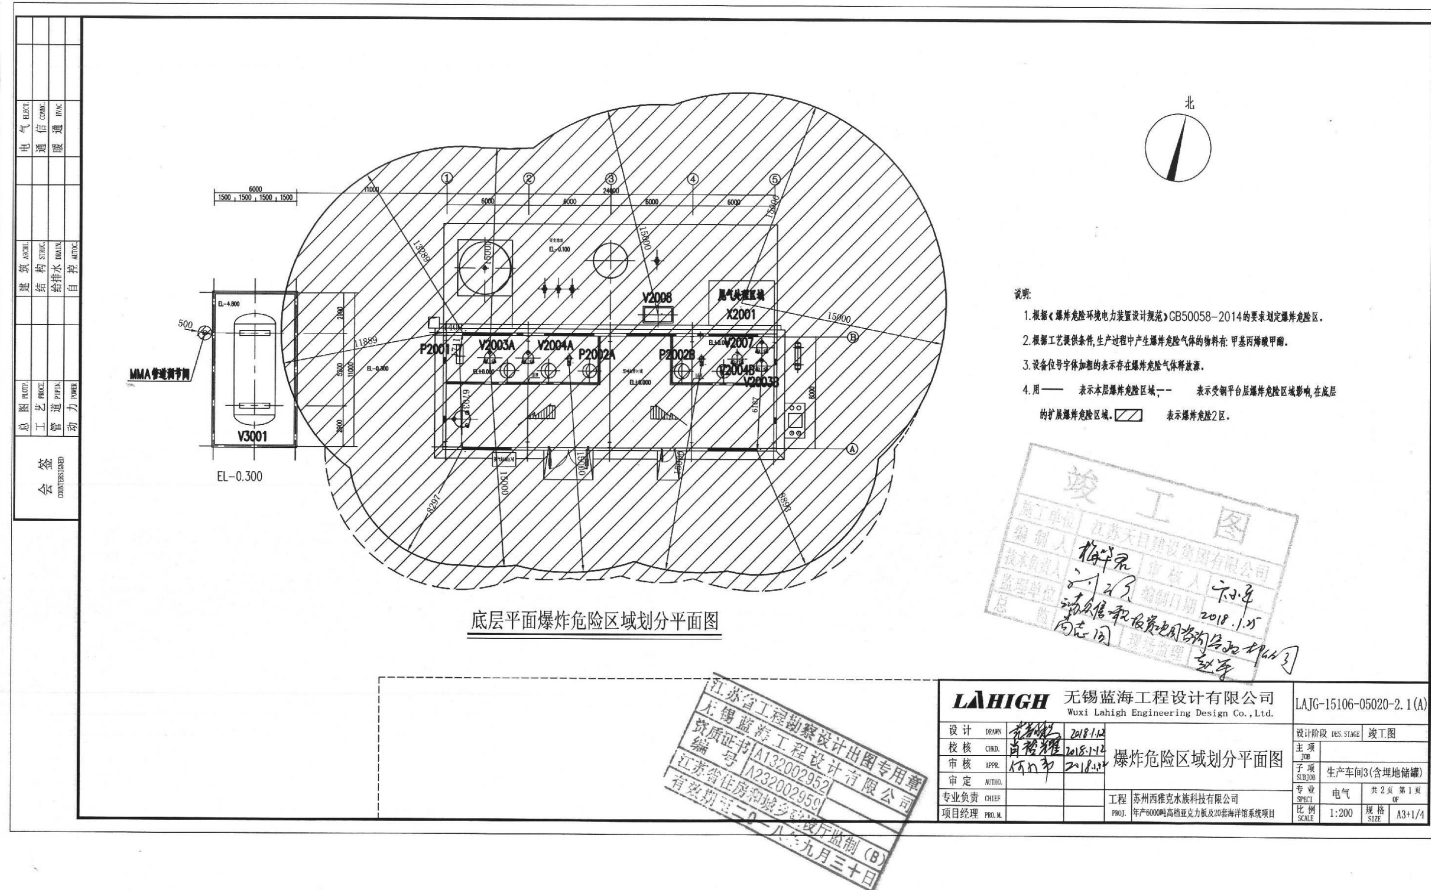

## F7.5 厂区平面布置图

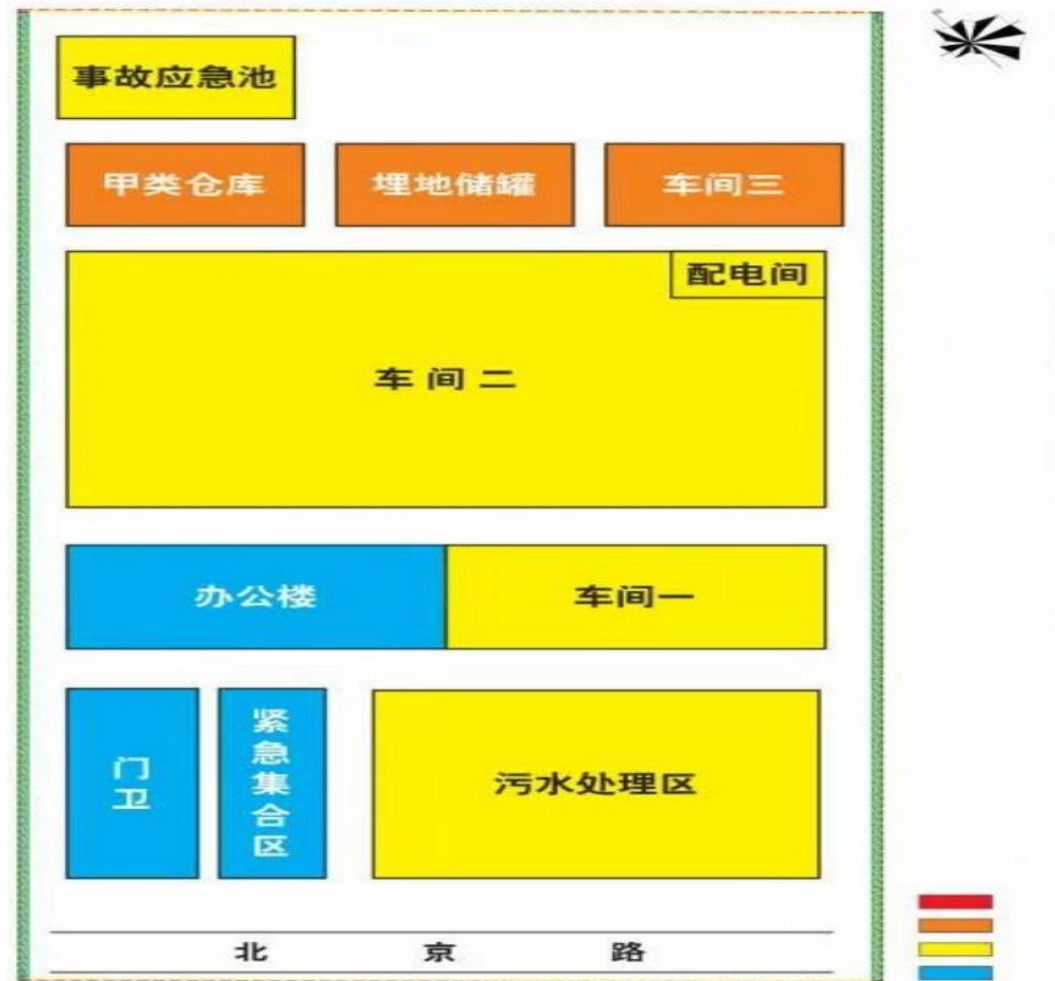


F7.6 公司地理位置图



## F7.7 周边环境状况图



F7.8 应急物资分布图

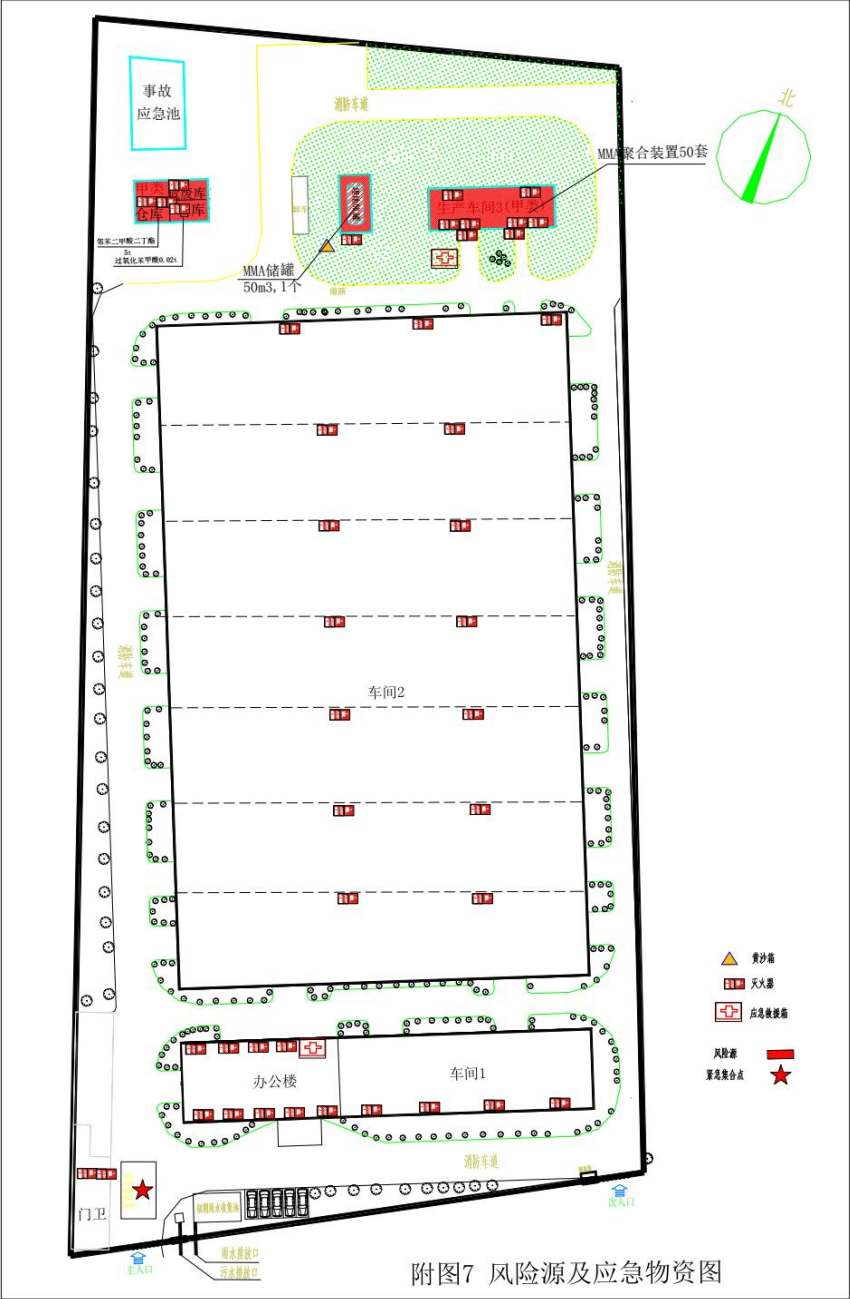

附图7 风险源及应急物资图

F7.9 送医路线图



## F7.10 有关协议或者备忘录

### 合 作 协 议

甲方：张家港广和中西医结合医院有限公司

乙方：苏州西雅克水族科技有限公司

甲乙双方本着互惠互利的原则，友好协商达成以下一致条款：

一、甲方为乙方提供如下医疗、体检等健康、保健方面的服务：

1、甲方为乙方员工的工伤事故提供医疗救治服务，开放 24 小时绿色通道（急救电话：58336120），凡为乙方指定人员认可的工伤事故等紧急情况，可先治疗后收费，乙方指定人员名单以及签样详见附件一。

2、甲方为乙方员工提供优质的医疗服务，并指定一名副主任以上医师作为乙方的医疗顾问，为乙方提供如治疗意见、休假建议等相关咨询，具体如下：

（1）提供员工治疗方案、医疗期、病假期建议；必要时，可代表乙方与其他医院商讨治疗方案；

（2）对工伤的内部鉴定、后续治疗、医疗期等提出专业参考意见；

（3）以 24 小时行政总值班（18915705120）作为总协调人，在乙方工伤事故意外发生后，甲方接警后第一时间派出 120 救护车去现场急救，患者到甲方抢救治疗过程中，乙方应给予全力配合。甲方会安排相应的科室医疗专家参与抢救诊断治疗过程。

3、当乙方发生较大工伤或集体性病患时，甲方有义务向健康卫健委相关部门汇报，并申请兄弟单位派出急救车辆参与急救。

4、如乙方有特殊医疗、保健等需求，甲方可应邀出诊，视诊治情况适当收取出诊费；

5、对于某些甲方能力范围之外的危重、特殊病例，甲方将为其进行紧急处理后，建议并协助转往上级医疗治疗；

6、甲方有义务向经甲方治疗过的乙方员工提供理赔时所需要的相关证明文件资料，但有些资料仅限于向乙方的指定人员提供。

7、甲方有义务尽可能为乙方节约医疗费用，将严格按照医保规定为乙方员工进行诊疗，尽可能不使用工伤目录和医保规定之外的药品。甲方医治乙方伤者，使用内固定医疗器材 3000 元以上或必须使用的高额不涉及报销的药品，如血制品、白蛋白等，需与乙方业务负责人沟通再使用，并对伤者保密。

8、乙方可以选择甲方为乙方员工进行招工、健康体检，体检项目可以自主选择，体检费用经双方协商确定，甲方为乙方员工提供文本或电子版体检结果 报告，除乙方、受检者本人外，甲方不得向第三方泄露报告内容，甲方提供的体检报告乙方不得用于广告宣传。

9、在甲乙双方服务过程中，甲乙双方相关负责人应多沟通多协商，尽量做到双方满意为准。

10、乙方在方便时可邀请甲方派专家给员工进行心肺复苏急救、外伤包扎、搬运等健康知识培训。

二、费用支付：甲方应于每月末将经本合同附件一约定的乙方指定人员签送的乙方应付款清单和发票以及其他必要附件单据交付乙方，乙方应于收到付款资料后 10 日内将款项支付甲方指定账户；




三、解决本协议纠纷的方式：在协议有效期内，如引起争议，由双方友好协商解决。

四、本协议有效期：

本协议有效期为三年。自 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，自双方签章之日起生效。若本协议终止前一个月内，双方均未提出异议，则本协议所列条款自动延长，直至任何一方提出异议为止。

五、其他事项：本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：  
委托代理人签字：  
地址：  
电话：13922922873  
日期：2024.5.10

乙方（盖章）：  
委托代理人签字：  
地址：  
电话：13962291336  
日期：2024.5.10



## 安全环保应急救援服务协议

甲方：苏州西雅克水处理科技有限公司

乙方：苏州创蓝新材料有限公司

### 一、目的

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，共同实现安全生产，甲方本着平等互利、相互救援的原则，通过友好协商，决定结合“应急救援伙伴”。为明确双方的职责和任务，特签订此协议。

### 二、协议内容

1、甲乙双方任何一方发生重大事故，且自己不能控制事故局面，必须在第一时间通知合作方做出应急准备，避免伙伴遭受损失。

2、双方任何一方发生火灾、爆炸、中毒等重大事故时，如果其程度超过企业相应级别，受灾单位可以直接向另一方申请援助，接到申请援助的企业必须在第一时间内做出援助回应，积极组织人力、物力对受灾单位提供援助。

3、合作方设专用电话及专职联络员，每年至少进行两次连续试接，保持通讯正常可靠。

4、每年双方进行一到两次合作演练，费用由双方各承担一半。

5、发生事故后，受灾单位应及时将援助器材、物资归还对方，造成损失和消耗的，做出一定的经济补偿。

### 三、约束条款

为保证协议的可行性，合作双方向对方提供可援助物资，器材清单，



另一方可不定时进行盘查，以保证协议的实用性。

#### 四、有效期限

此协议从签字之日起立即生效。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

#### 六、双方签约盖章

甲方法人代表（签字）：

朱家兴



乙方法人代表（签字）：

胡燕燕



## 安全环保应急救援服务协议

甲方：苏州西信光电科技有限公司

乙方：张家港衡业特种树脂有限公司

### 一、目的

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，共同实现安全生产，甲方本着平等互利、相互救援的原则，通过友好协商，决定结合“应急救援伙伴”。为明确双方的职责和任务，特签订此协议。

### 二、协议内容

1、甲乙双方任何一家发生重大事故，且自己不能控制事故局面，必须在第一时间通知合作方做出应急准备，避免伙伴遭受损失。

2、双方任何一家发生火灾、爆炸、中毒等重大事故时，如果其程度超过企业相应级别，受灾单位可以直接向另一方申请援助，接到申请援助的企业必须在第一时间内做出援助回应，积极组织人力、物力对受灾单位提供援助。

3、合作方设专用电话及专职联络员，每年至少进行两次连续试接，保持通讯正常可靠。

4、每年双方进行一到两次合作演练，费用由双方各承担一半。

5、发生事故后，受灾单位应及时将援助器材、物资归还对方，造成损失和消耗的，做出一定的经济补偿。

### 三、约束条款

为保证协议的可行性，合作双方向对方提供可援助物资，器材清单，



另一方可不定时进行盘查，以保证协议的实用性。

#### 四、有效期限

此协议从签字之日起立即生效。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

#### 六、双方签约盖章

甲方法人代表（签字）：

朱家兴



乙方法人代表（签字）：



（乙方盖章）



## F8 编制说明

根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》（修订版）主席令〔2021〕第 88 号、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局 88 号令，根据应急管理部第 2 号令修订）及其他相关法律法规和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，为提高应对和防范风险与事故的能力，保证职工安全健康和公共生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，需对公司 2021 年发布的安全应急预案进行修编，为此公司成立生产安全事故应急预案编制小组，组成人员名单如下：

组 长：朱春燕

副组长：李家许

成 员：陆鑫超、钱娅娟、褚孟忠、陈惠芳、陆健

预案编制小组的职责如下：

- 1、收集应急预案需要的各种资料；
- 2、在危险因素分析及事故隐患排查、治理的基础上，确定各项发生事故的危险源、事故类型和后果，进行事故风险分析；
- 3、对公司应急装备、应急队伍等应急能力进行评估，并进行应急资源调查；
- 4、针对可能发生的事故，按照有关规定编制应急预案。应急预案编制过程中，注重全体人员的参与和培训，使所有与事故有关人员均掌握危险源的危险性、应急处理方案和技能；

5、应急预案在充分利用社会应急资源上，与地方政府预案、上级主管单位及相关部门的应急预案互相衔接；

6、应急预案编制完成后进行评审，并经本单位主要负责人批准发布后实施。